

# 消防用設備等点検結果報告書及び点検票の様式の見直し(平成31年4月18日付消防予第79号、第141号)

## 【概要】

- 1 消防用設備等の点検結果報告書様式及び点検票様式において、報告義務者である防火対象物の関係者以外の者にまで押印を求めているところ、当該者については消防機関において本人確認を行う法的必要性が無いこと等を踏まえ、当該者の押印を不要とし、印マークを削除することとした。
- 2 点検結果報告書様式において、点検結果報告時に必ずしも確認の必要がない項目や記載すべき内容が明確でない項目があったこと等を踏まえ、点検結果報告書様式の記載内容の見直しを行うこととした。
- 3 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号。平成31年7月1日施行予定。)による工業標準化法の一部改正に伴い、各様式備考中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めることとした。

## 【施行期日等】

- 1 各様式は、公布の日より施行 (ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年7月1日。)
- 2 令和元年9月30日までは、旧様式を使用しても可

## 【留意事項】

- 1 点検票告示及び点検報告書告示に定める各様式の記名については報告義務者である防火対象物の関係者以外の者(点検者、防火管理者及び立会者)の押印を不要とし、印マークを削除したが、改正後も、適切かつ確実に点検が実施されていることを確認できるようにするため、点検者、防火管理者(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)の記名は引き続き必要
- 2 点検報告書告示に定める別記様式第3について、改正前は、点検者が複数の場合に当該様式を添付することとしていたが、改正後は、点検者が複数か否かにかかわらず、消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「有資格者」という。)が点検を実施した場合に当該様式を添付する必要がある。また、有資格者の情報については、所持している資格の情報を全て記載する必要がある。ただし、消防設備士で同類の甲種・乙種両方の資格を所持している者は、甲種の情報を記載すること可

点検報告関係様式の改正概要(平成16年消防庁告示第9号別記様式第1)

旧

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

消防長（消防署長）（市町村長） 殿

届 出 者

住 所

氏 名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                                                          |           |                                                                      |      |       |         |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------|
| 防火対象物                                                    | 所在地       |                                                                      |      |       |         |        |
|                                                          | 名称        |                                                                      |      |       |         |        |
|                                                          | 用途        |                                                                      |      |       |         |        |
|                                                          | 構造・規模     | <div>地上 階 地下 階</div> <div>床面積 m<sup>2</sup> 延べ面積 m<sup>2</sup></div> |      |       |         |        |
| <div>点検期間</div> <div>年 月 から 年 月 まで（ 年 月 から 年 月 まで）</div> |           |                                                                      |      |       |         |        |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等                                     |           |                                                                      |      |       |         |        |
| <div>点検票</div> <div>別添のよう</div>                          |           |                                                                      |      |       |         |        |
| 点検者                                                      | 住所        |                                                                      |      | 社名    |         |        |
|                                                          | 氏名        |                                                                      |      | 電話番号  |         |        |
|                                                          | 点検資格      | 消防設備士                                                                | 種類等  | 交付知事  | 交付年月日   | 講習受講状況 |
|                                                          |           | 甲・乙                                                                  | 種類   | 都道府県  | 交付番号    | 受講地    |
|                                                          | 消防設備点検資格者 | 種類                                                                   |      | 交付年月日 | 再講習受講状況 |        |
|                                                          |           | 特・第1・第2種                                                             |      | 交付番号  | 受講年月    |        |
|                                                          | ※受付欄      |                                                                      | ※経過欄 |       | ※備考     |        |
|                                                          |           |                                                                      |      |       |         |        |
|                                                          |           |                                                                      |      |       |         |        |
|                                                          |           |                                                                      |      |       |         |        |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 点検者が複数の場合は、別記様式第3に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

5 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（ ）へ記入すること。

6 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

新

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

消防長（消防署長）（市町村長） 殿

届 出 者

住 所

氏 名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                                               |     |    |   |    |   |                     |
|-----------------------------------------------|-----|----|---|----|---|---------------------|
| 防火対象物                                         | 所在地 |    |   |    |   |                     |
|                                               | 名称  |    |   |    |   |                     |
|                                               | 用途  |    |   |    |   |                     |
|                                               | 規模  | 地上 | 階 | 地下 | 階 | 延べ面積 m <sup>2</sup> |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等                          |     |    |   |    |   |                     |
| <div>受付欄</div> <div>※経過欄</div> <div>※備考</div> |     |    |   |    |   |                     |
|                                               |     |    |   |    |   |                     |
|                                               |     |    |   |    |   |                     |
|                                               |     |    |   |    |   |                     |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消防設備主又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

点検報告時に必要の無い情報等であるため削除

別記様式第1の点検者欄を削除し、資格者の情報はすべて別記様式第3へ記載

上記欄削除及び変更等に伴い備考を修正

点検報告関係様式の改正概要(平成16年消防庁告示第9号別記様式第2【抜粋】)

旧

別記様式第2  
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表  
(その1)

|       |                            |       |               |       |  |
|-------|----------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 名 称   |                            |       | 防 火<br>管 理 者  |       |  |
| 所 在 地 |                            |       | 点検実施<br>責 任 者 |       |  |
| 点検種別  | 機器点検・総合点検・(設備等設置維持計画による点検) | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日  |       |  |
| 設 備 名 | 点 検 結 果                    |       | 措 置 内 容       | 立 会 者 |  |
|       | 判 定                        | 不良内容  |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

報告義務者  
以外の押印  
の印を削除

新

別記様式第2  
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表  
(その1)

|       |                            |       |               |       |  |
|-------|----------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 名 称   |                            |       | 防 火<br>管 理 者  |       |  |
| 所 在 地 |                            |       | 点検実施<br>責 任 者 |       |  |
| 点検種別  | 機器点検・総合点検・(設備等設置維持計画による点検) | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日  |       |  |
| 設 備 名 | 点 検 結 果                    |       | 措 置 内 容       | 立 会 者 |  |
|       | 判 定                        | 不良内容  |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |
|       | 良・不良                       |       |               |       |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

点検報告関係様式の改正概要(平成16年消防庁告示第9号別記様式第3)

旧

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

| 点 検 者  |           |         |         |       |       |         |         |        |  | 設 備 名 |  |
|--------|-----------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|--------|--|-------|--|
| 住 所    |           | 社 名     |         | 氏 名   |       | 電話番号    |         | 講習受講状況 |  |       |  |
| 資 格    | 消 防 設備士   | 種 類 等   | 交付知事    | 交付年月日 | 交付番号  | 受 講 地   | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 都 道 府 県 | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 甲・乙 種 類 | 都 道 府 県 | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        | 消防設備点検資格者 | 種 類     | 特 種     | 交付年月日 | 交付番号  | 再講習受講状況 | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 第 1 種   | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
|        |           |         | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
| 第 2 種  | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |
|        | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |
| 住 所    |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 氏 名    |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 電話番号   |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 講習受講状況 |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 資 格    | 消 防 設備士   | 種 類 等   | 交付知事    | 交付年月日 | 交付番号  | 受 講 地   | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 都 道 府 県 | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 甲・乙 種 類 | 都 道 府 県 | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        | 消防設備点検資格者 | 種 類     | 特 種     | 交付年月日 | 交付番号  | 再講習受講状況 | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 第 1 種   | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
|        |           |         | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
| 第 2 種  | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |
|        | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。  
3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習(再講習)受講年月日を記載すること。

新

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

| 点 検 者  |           |         |         |       |       |         |         |        |  | 設 備 名 |  |
|--------|-----------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|--------|--|-------|--|
| 住 所    |           | 社 名     |         | 氏 名   |       | 電話番号    |         | 講習受講状況 |  |       |  |
| 資 格    | 消 防 設備士   | 種 類 等   | 交付知事    | 交付年月日 | 交付番号  | 受 講 地   | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 都 道 府 県 | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 甲・乙 種 類 | 都 道 府 県 | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        | 消防設備点検資格者 | 種 類     | 特 種     | 交付年月日 | 交付番号  | 再講習受講状況 | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 第 1 種   | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
|        |           |         | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
| 第 2 種  | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |
|        | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |
| 住 所    |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 氏 名    |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 電話番号   |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 講習受講状況 |           |         |         |       |       |         |         |        |  |       |  |
| 資 格    | 消 防 設備士   | 種 類 等   | 交付知事    | 交付年月日 | 交付番号  | 受 講 地   | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 都 道 府 県 | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 甲・乙 種 類 | 都 道 府 県 | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 第 号   | 第 号   | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        | 消防設備点検資格者 | 種 類     | 特 種     | 交付年月日 | 交付番号  | 再講習受講状況 | 受 講 年 月 |        |  |       |  |
|        |           |         |         | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月     | 年 月     |        |  |       |  |
|        |           | 第 1 種   | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
|        |           |         | 第 号     | 第 号   | 年 月   | 年 月     |         |        |  |       |  |
| 第 2 種  | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |
|        | 第 号       | 第 号     | 年 月     | 年 月   |       |         |         |        |  |       |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。  
3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習(再講習)受講年月日を記載すること。  
4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

一人が複数の資格を所持している場合の記載方法等が不明瞭であったため、明瞭に記載できるよう全体を変更

電気工事士等が必要となる点検に対応するため、備考欄を追加

「再講習年月日」を「有効期限」に変更

備考欄の運用方法を追加

点検報告関係様式の改正概要(昭和50年消防庁告示第14号【抜粋】)

旧

別記様式第1 (その1)

| 消火器具点検票 |              |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|---------|--------------|---------|--------------|---|---|---|----|------|--|------|--|
| 名称      |              | 防火管理者   |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 所在      |              | 立会者     |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 点検種別    | 機器点検         | 点検年月日   | 年 月 日～ 年 月 日 |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 点検者     | 資格番号         | 点検者所属会社 | 社名 TEL 住所    |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 氏名           |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 点検項目    | 点検結果         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 消火器の種別       |         |              |   |   |   | 判定 | 不良内容 |  | 措置内容 |  |
|         | A            | B       | C            | D | E | F |    |      |  |      |  |
| 設置状況    | 設置場所         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 設置間隔         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 適応性          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 耐震措置         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 表示・標識        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 本体容器         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 安全栓の封        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 安全栓          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 使用済みの表示装置    |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 押し金具・レバー等    |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 火器の外形   | キャップ         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | ホース          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | ノズル・ホーン・ノズル栓 |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 指示圧力計        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 圧力調整器        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 安全弁          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 保持装置         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 車輪(車載式)      |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | ガス導入管(車載式)   |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |

「資格・番号」は重複した情報であるため削除

報告義務者以外の押印の印を削除

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

新

別記様式第1 (その1)

| 消火器具点検票 |              |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|---------|--------------|---------|--------------|---|---|---|----|------|--|------|--|
| 名称      |              | 防火管理者   |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 所在      |              | 立会者     |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 種別      | 機器点検         | 点検年月日   | 年 月 日～ 年 月 日 |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 点検者     | 氏名           | 点検者所属会社 | 社名 TEL 住所    |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         |              |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 点検項目    | 点検結果         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 消火器の種別       |         |              |   |   |   | 判定 | 不良内容 |  | 措置内容 |  |
|         | A            | B       | C            | D | E | F |    |      |  |      |  |
| 設置状況    | 設置場所         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 設置間隔         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 適応性          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 耐震措置         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 表示・標識        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 本体容器         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 安全栓の封        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 安全栓          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 使用済みの表示装置    |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 押し金具・レバー等    |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
| 火器の外形   | キャップ         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | ホース          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | ノズル・ホーン・ノズル栓 |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 指示圧力計        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 圧力調整器        |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 安全弁          |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 保持装置         |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | 車輪(車載式)      |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |
|         | ガス導入管(車載式)   |         |              |   |   |   |    |      |  |      |  |

「資格・番号」は重複した情報であるため削除

報告義務者以外の押印の印を削除


備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

9

# 郵送による消防用設備等の点検報告の推進について(平成31年4月26日付消防予第167号)

- 一定の条件を満たした防火対象物に限らず、全ての防火対象物について、郵送による点検報告を受け付けることが適当とし、郵送による点検報告時等における留意事項を示した。

## 郵送による報告の例

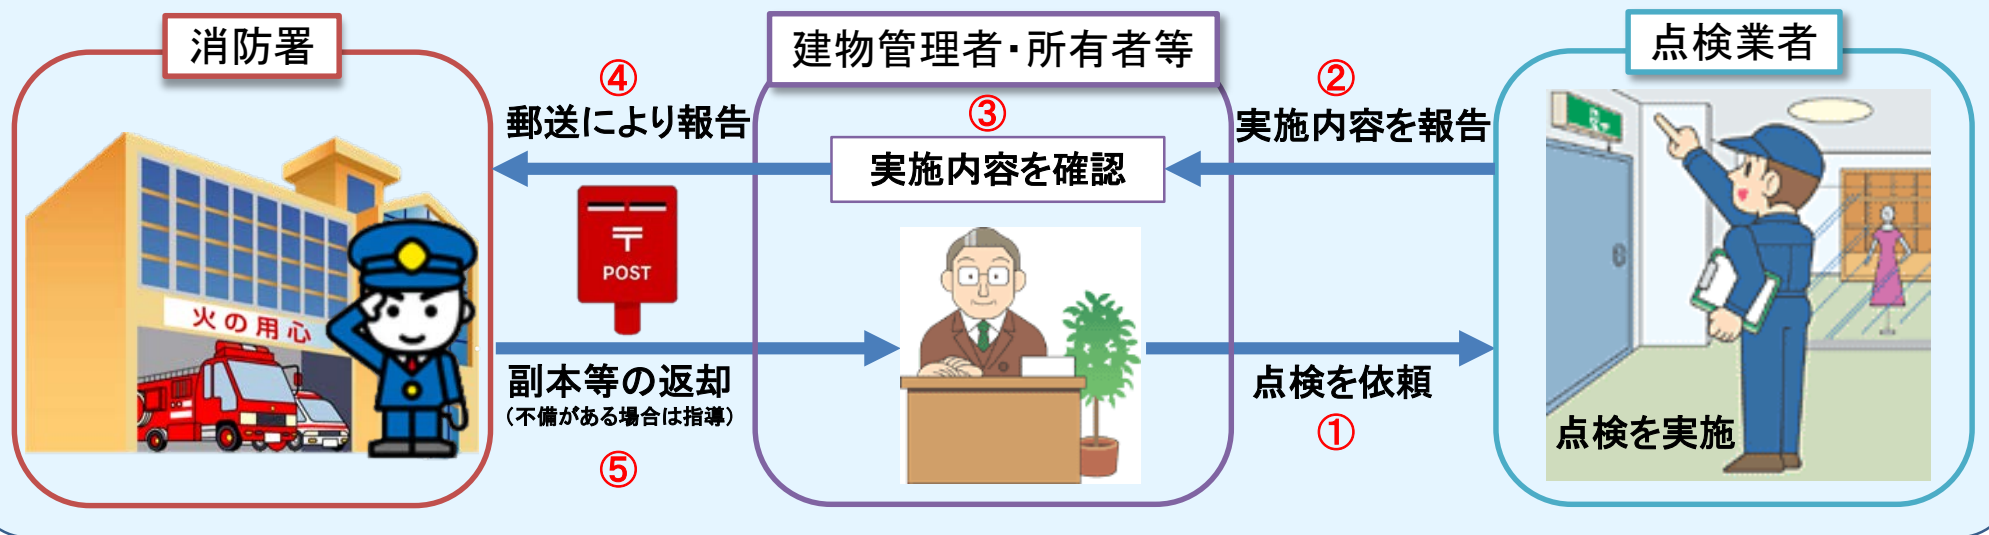

## 主な留意事項

- 郵送された書類に届出者の押印がない場合等、届出の形式上の要件に適合していない場合は、再度提出させる等により指導する。
- 郵送により報告された各消防用設備等の点検結果に不良内容があり、改修等の措置が記載されていない場合や改修予定時期が記載されていない場合等は、返信用封筒に指導書を同封する等により早期に改善するよう指導する。
- 郵送により報告を受けた場合におけるトラブル防止や適切な記録・管理のため、事務処理要領等を作成するとともに、留意すべき事項を広く周知するため、消防本部等のホームページを活用する。